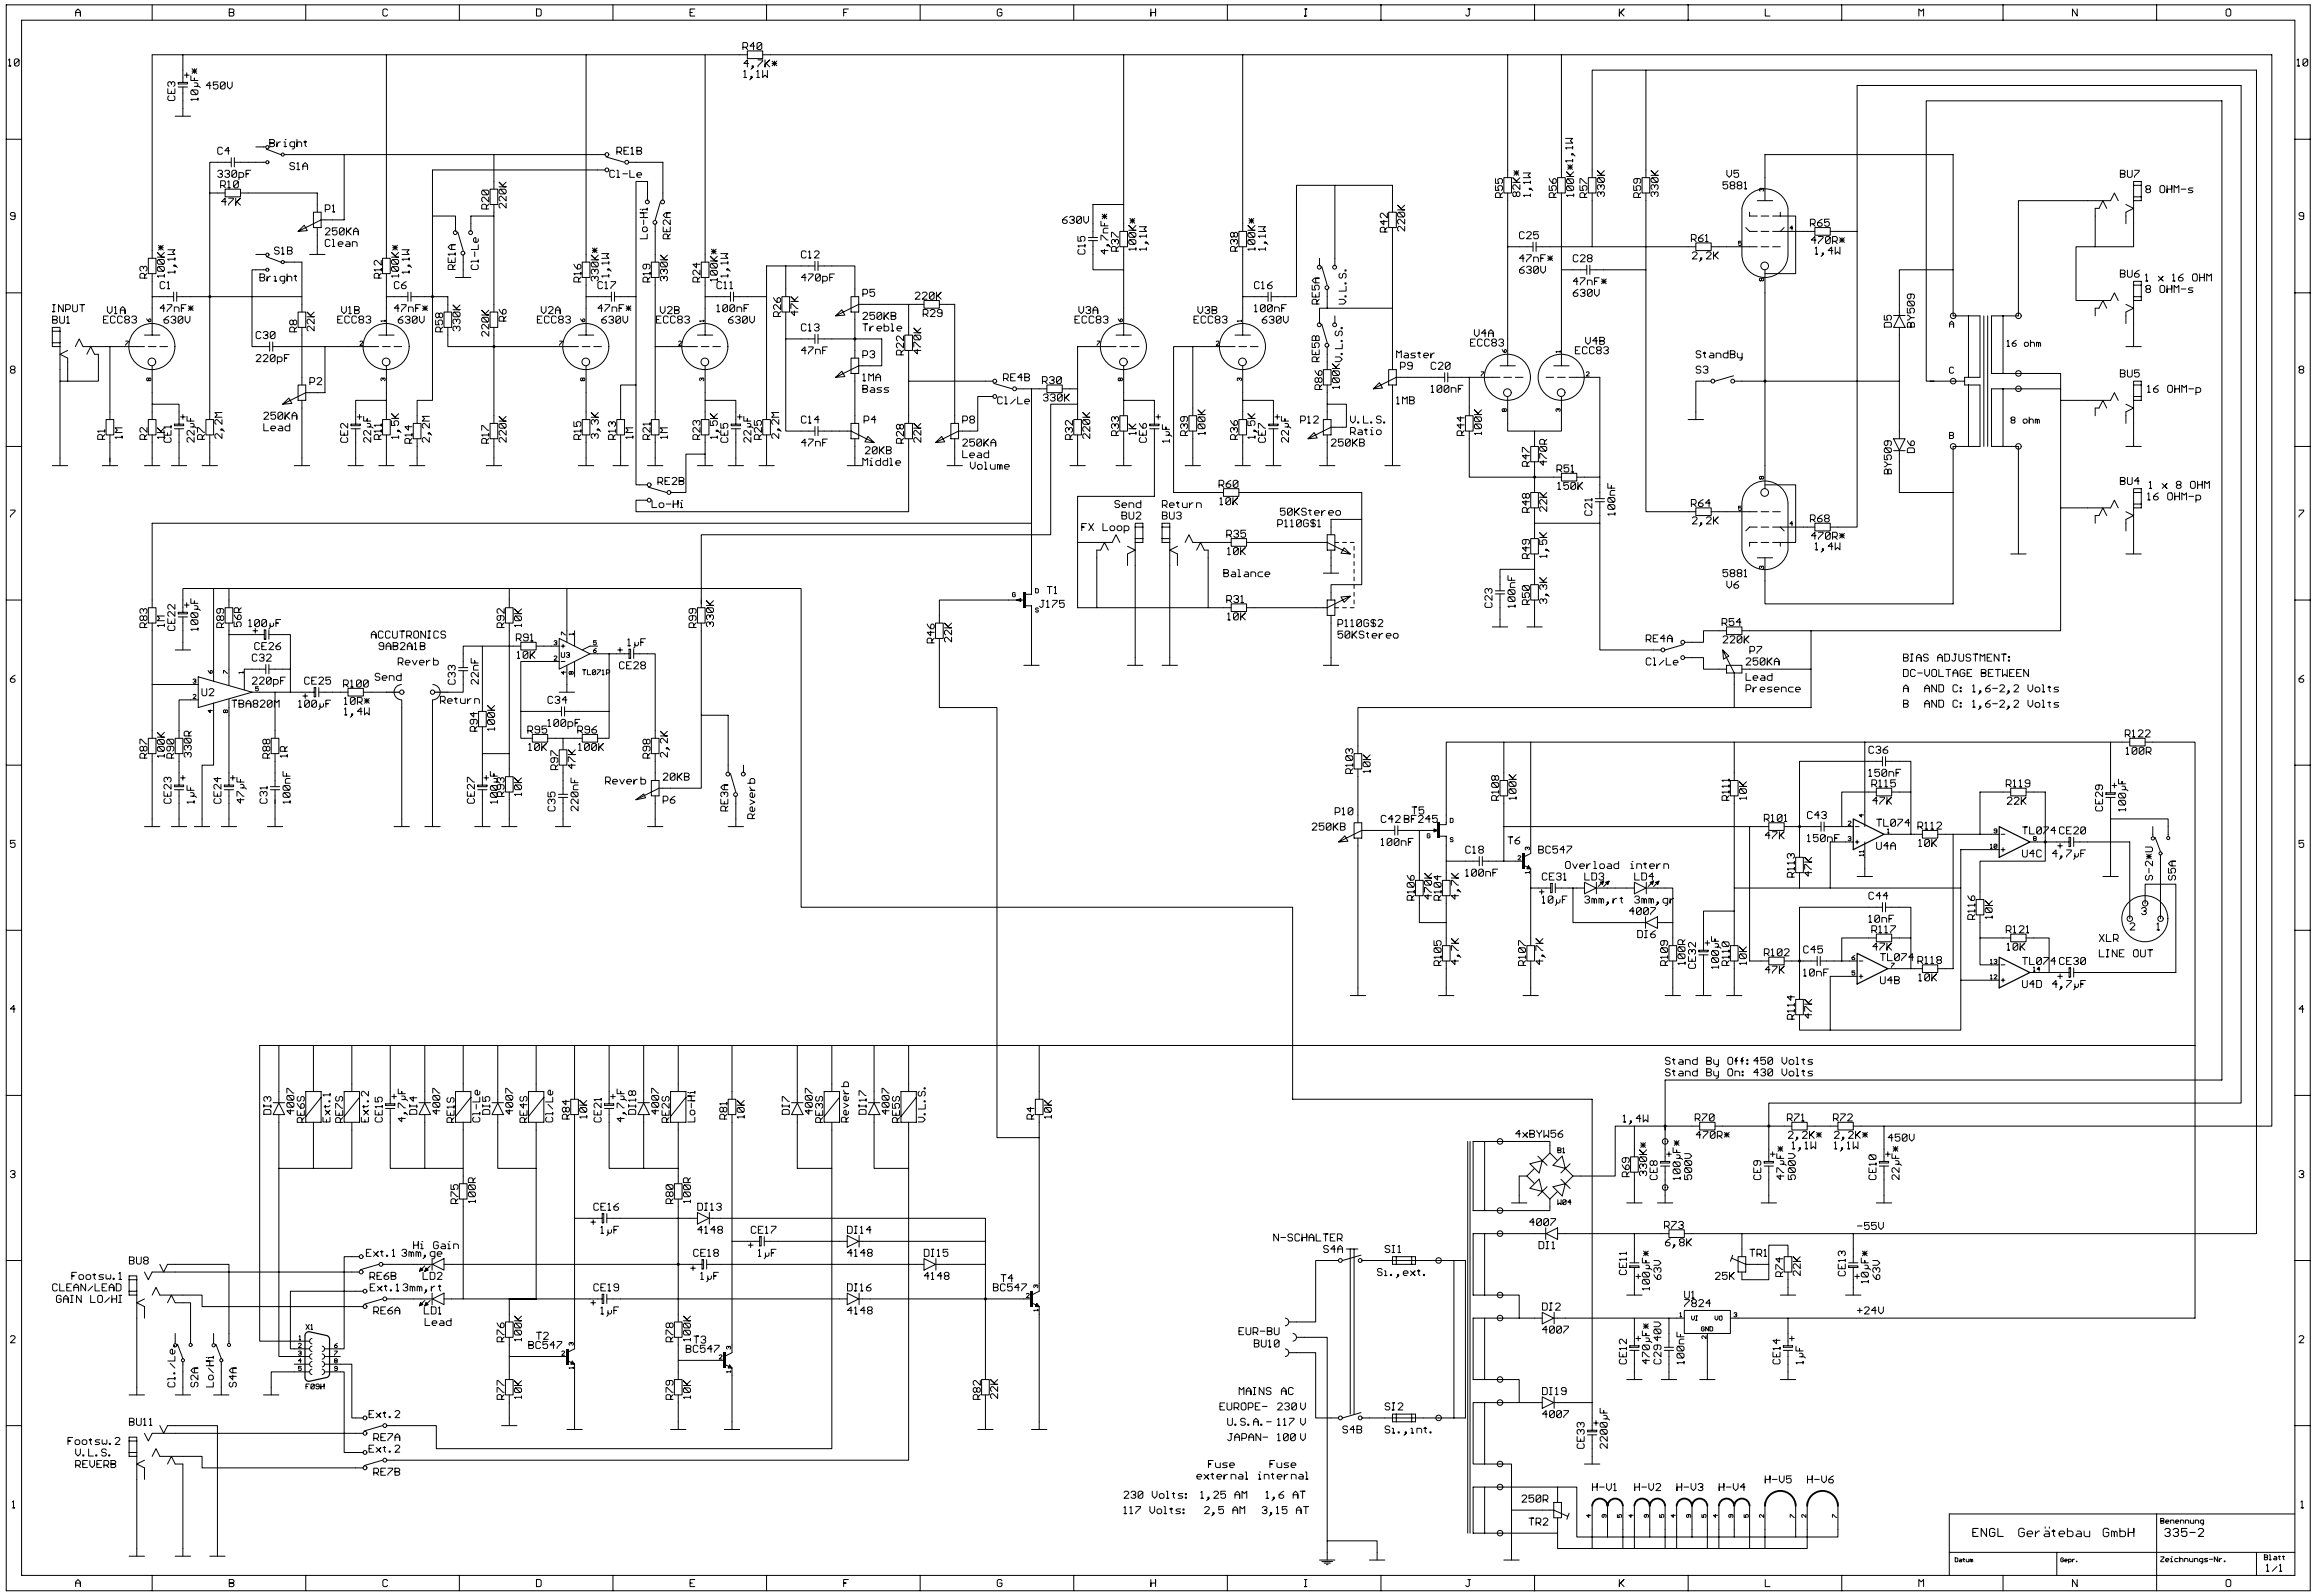

BIAS ADJUSTMENT:
DC-VOLTAGE BETWEEN
A AND C: 1,6-2,2 Volts
B AND C: 1,6-2,2 Volts

Stand By Off: 450 Volts
Stand By On: 430 Volts

	Fuse external	Fuse internal
230 Volts:	1,25 AM	1,6 AT
117 Volts:	2,5 AM	3,15 AT

ENGL Gerätebau GmbH

Benennung
335-2

Datum
Gepr.
Zeichnungs-Nr.
Blatt
1/1